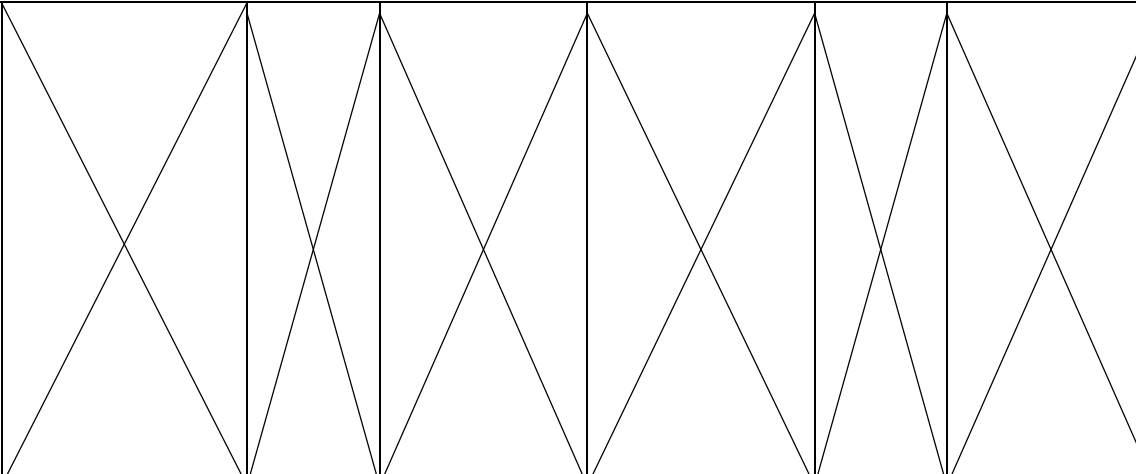


## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 11

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (PODAĆ, OPISAĆ)	ILOŚĆ	Cena jedn. Netto [w PLN]	Wartość netto (cena j. netto x ilość) [w PLN]	Stawka VAT	Kwota Ogółem Brutto (wartość netto + wartość VAT) [w PLN] <i>do przeniesienia do Formularza OFERTA</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b><u>Zarządzalny UPS:</u></b>				<b>1 szt.</b>			<b>23%</b>	
1.	<b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>							
	Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy <b>całego oferowanego sprzętu/produktu</b> (jeśli istnieją) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>							
2.	<b>DANE PODSTAWOWE:</b>							
	1) Obudowa rack 1U + dostarczone szyny montażowe; 2) Moc pozorna 650VA; 3) Moc skuteczna 420 W; 4) Bateria Hot-Swap; 5) Nominalne napięcie wejściowe: 230V; 6) Czas przełączania: max. 6 ms;	<b>TAK</b>						

<ul style="list-style-type: none"><li>7) Kształt napięcia wyjściowego: pełna sinusoida;</li><li>8) Zabezpieczenia antyprzepięciowe;</li><li>9) Autotest baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem;</li><li>10) Ilość gniazd wyjściowych: min. 4;</li><li>11) Zarządzanie poprzez WWW;</li><li>12) Złącza komunikacyjne: 1x USB, 1x RS-232, 1x RJ-45;</li><li>13) Panel kontrolny z wyświetlaczem z informacjami o statusie urządzenia.</li></ul>	
--	--

**UWAGA!!!**

**Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**